


# INSTRUCTIONS DE RECONSTITUTION DE BRAVECTO® QUANTUM

**BRAVECTO®**  
**QUANTUM**

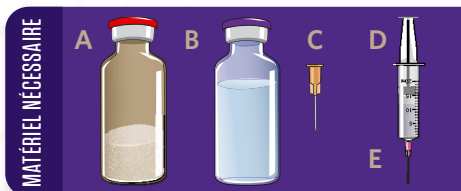

## Ce qu'il y a dans la boîte :

- Flacon de poudre de fluralaner (A)
- Flacon de solvant stérile (B)
- Aiguille de ventilation (calibre 25) (C)
- Notice d'emballage (n'apparaît pas sur l'image)


## Ce que vous devez fournir :

- Seringue stérile de 20 mL à embout Luer Lock (D)
- Aiguille biseautée stérile de qualité (calibre 18) (E)


Il est important de bien mélanger la suspension avant l'injection et d'utiliser les seringues et aiguilles recommandées dans la section « Posologie et mode d'administration » de la notice d'emballage.



**Agitez le flacon de poudre de fluralaner** pour briser les agrégats avant la reconstitution.

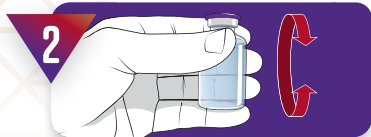

**Inversez le flacon de solvant au moins 3 fois** jusqu'à ce que son contenu soit visiblement uniforme. Le solvant peut être d'apparence claire ou trouble.

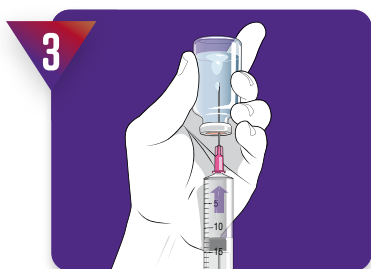


**Utilisez une aiguille biseautée stérile de calibre 18 de qualité** et une seringue de 20 mL à embout Luer Lock pour reconstituer le produit.

**Injectez jusqu'à 14 mL d'air dans le flacon de solvant**, puis aspirez 15 mL de solvant dans la seringue\*.

\* La quantité de solvant fournie dans le flacon est supérieure à la quantité nécessaire pour la reconstitution.

### Pratiques recommandées :


- Insérez l'aiguille dans le flacon lentement.
- Évitez de faire tourner l'aiguille pendant la ponction du bouchon.
- Ne réutilisez pas les aiguilles.

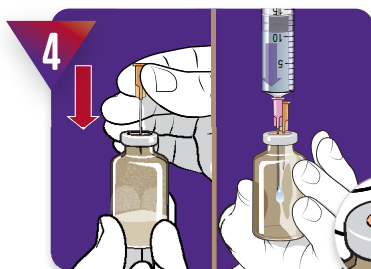

**Insérez l'aiguille de ventilation de calibre 25 dans le bouchon du flacon de poudre de fluralaner AVANT** d'insérer l'aiguille de calibre 18 de qualité pour la reconstitution.

### Pratiques recommandées :

- Insérez l'aiguille perpendiculairement au bouchon, dans la zone cible au centre, afin d'éviter la partie du bouchon qui se trouve à l'intérieur du flacon.

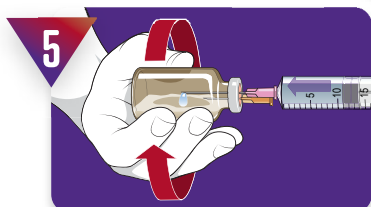

**Tout en faisant tourner le flacon horizontalement dans votre main, transférez lentement le solvant dans le flacon de poudre de fluralaner. Vérifiez qu'il ne reste pas de poudre au fond pour assurer un mouillage complet de la poudre.**




Une fois le solvant ajouté, **retirez les aiguilles de transfert et de ventilation du flacon de poudre de fluralaner**, et jetez ces aiguilles.



**Agitez vigoureusement le flacon pendant au moins 30 secondes** jusqu'à obtenir une suspension parfaitement mélangée de poudre de fluralaner et de solvant.

**N'utilisez pas le produit sans l'avoir bien mélangé**; la suspension doit être homogène avant d'être administrée.

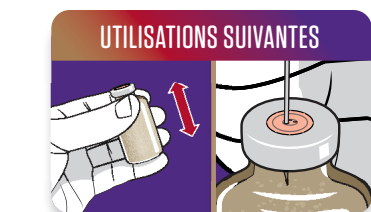

**AVANT CHAQUE UTILISATION, agitez vigoureusement le flacon pendant au moins 30 secondes** afin d'obtenir une suspension homogène\*. Pour maintenir l'homogénéité de la suspension et assurer la précision de la dose, **le produit doit être administré dans les 2 minutes** suivant son aspiration dans la seringue de dosage. Utilisez une nouvelle aiguille de calibre 18 pour administrer la dose à l'animal. Il peut être nécessaire d'injecter de l'air dans le flacon avant de prélever la dose. **Injectez le produit par voie sous-cutanée dans la région dorsoscapulaire.**

\* N'utilisez pas le produit sans l'avoir bien mélangé; la suspension doit être homogène avant d'être administrée.

UTILISATIONS  
SUIVANTES

Après la reconstitution, **BRAVECTO® QUANTUM** peut être conservé jusqu'à 3 mois à la température ambiante (entre 15 et 30 °C). Utilisez le produit dans les 3 mois suivant la première ponction. Jetez le flacon et son contenu 3 mois après la reconstitution du produit ou après 20 ponctions.

**Visionnez la vidéo montrant comment reconstituer le produit pour plus de détails :**  
<https://www.merck-sante-animale.ca/produits/chiens/bravecto-quantum>

